NÁVOD K OBSLUZE

CO_2 Guard 10

Přístroj CO_2 Guard 10 zobrazuje koncentraci oxidu uhličitého (CO_2) ve vzduchu jako parametr kvality vnitřního vzduchu (Indoor Air Quality - IAQ) a dokáže indikovat potřebu vyvětrání, například otevřením oken či spuštěním ventilace. Výměna vzduchu založená na aktuální koncentraci CO_2 může znatelně snížit náklady na energie.

Obsah balení

CO_2 Guard 10
4 alkalické baterie AAA 1,5 V
Sada pro montáž na stěnu
Stojánek pro umístění na vodorovnou plochu
Návod k obsluze (EN, DE)

Význam jednotlivých LED


LE diody ukazují aktuální hladinu CO_2 ve stylu semaforu indikujícího úroveň kvality vnitřního vzduchu dle tabulky:

Blikající LED[1]	Hladina CO_2 [ppm][2]	Kvalita vnitřního vzduchu
Červená 2	Vyšší než 3000	Velmi špatná
Červená 1	2000...3000	Špatná
Žlutá 2	1400...2000	Přijatelná
Žlutá 1	1000...1400	Průměrná
Zelená 2	800...1000	Dobrá
Zelená 1	Nižší než 800	Velmi dobrá

Přístroj krátce pípne při přechodu do nižší úrovně kvality vnitřního vzduchu (vyšší hladiny CO_2).


1) Všechny LED blikají současně: slabé baterie
Červená 2 spojitě svítí: error
2) Pozn.: Koncentrace CO_2 ve venkovním vzduchu je cca 400 ppm

Kryt, montáž

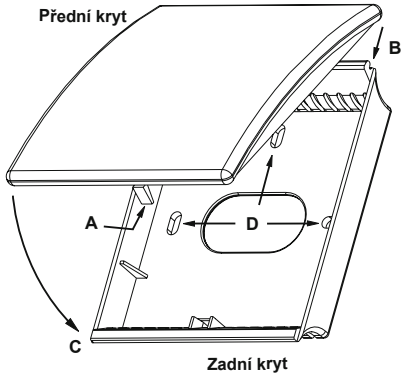

Otevření krytu:
Jemně tlačte na západku **A,** dokud nelze přední kryt otevřít.
Uzavření krytu:
Usaďte přední kryt do drážky **B** a pohybujte s ním ve směru **C**, dokud nezapadne západka **A**.

Montáž na stěnu:
Připevněte zadní kryt na stěnu prostřednictvím přibalených šroubů a děr **D**. Rozměry a rozteč pro vyvrtávní děr najdete na obalu.
Doporučená výška nad zemí je 1,2…1,5 m.

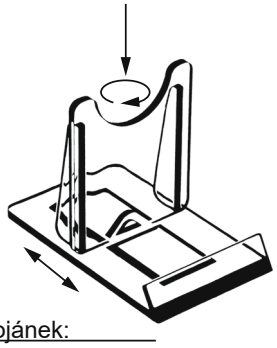

Stojánek:
Sestavte dle obrázku a postavte do něj přístroj.

Spuštění

Vložte baterie (dbejte na správné umístění dle polarity) a uzavřete kryt (viz výše).
Přístroj CO_2 Guard 10 by měl být ideálně umístěn daleko od oken a minimálně 1,5 m od lidí.

Výměna baterií

Všechny LED blikající současně signalizují slabé baterie. Pro výměnu použijte pouze alkalické baterie typu AAA 1,5 V, nebo nabíjecí baterie typu AAA 1,2 V. Kryt otevřete/uzavřete dle popisu výše.

Bezpečnostní informace

Při používání nabíjecích baterií je nutné nabíjecí baterie vyjmout z přístroje CO_2 Guard 10 a použít příslušnou nabíječku (není součástí dodávky).

Přístroj není vhodný pro bezpečnostní aplikace, nouzové zastavení nebo jiné kritické aplikace, kde by jeho nefunkčnost či porucha mohly způsobit zranění nebo škody na zdraví osob.

Při likvidaci musí být jednotlivé komponenty přístroje odděleny v souladu s platnými místními předpisy pro třídění a recyklaci odpadu. Zejména baterie by měly být likvidovány správným způsobem.

INFORMACE +420 727 946 254 / info@tcele.cz

Výrobce: E+E Elektronik Ges.m.b.H.
Langwiesen 7 • 4209 Engerwitzdorf • Austria
Tel: +43 7235 605-0 • Fax: +43 7235 605-8
info@epluse.com • www.epluse.com

Zastoupení v ČR: TCELE s.r.o. • IČO: 24600995
+420 727 946 254 • info@tcele.cz • www.tcele.cz

QG_CO2_Guard_10 // v1.1 // Práva na změnu vyhrazena // 194972